


Entidade Gestora:

APIN

Zona Industrial de Penela, lote 15, 3230-347 FENELA
Tel. + 351 239 840 672, Fax , E-mail rui.simoes@apin.pt

Perfil da entidade gestora:

| | |
|---|--|
| Modelo de gestão | Delegação (empresa municipal ou intermunicipal) |
| Entidade titular | CM de Alvaázere, CM de Ansião, CM de Castanheira de Pera, CM de Figueiró dos Vinhos, CM de Góis, CM de Lousã, CM de Pampilhosa da Serra, CM de Pedrógão Grande, CM de Penela, CM de Vila Nvoa de Foiães |
| Composição acionista | CM de Alvaázere: 10,45%; CM de Ansião: 15,97%; CM de Castanheira de Fêra: 4,96%; CM de Figueiró dos Vinhos: 6,77%; CM de Góis: 8,38%; CM de Lousã: 21,39%; CM de Pampilhosa da Serra: 9,19%; CM de Pedrógão Grande: 6,44%; CM de Penela: 7,88%; CM de Vila Nvoa de Foiães: 8,57% |
| Período de vigência do contrato | 2019 - 2049 |
| Tipo de serviço | Em baixa |
| Utilizador do(s) sistema(s) em alta | Águas do Vale do Tejo, S.A. e Águas do Centro Litoral, S.A. |
| Entidades gestoras das quais importa água | CM de Arganil CM de Condeixa-a-Nova |
| Entidades gestoras para as quais exporta água | Águas do Baixo Mondego e Gândara Águas de Ourém |
| Juntas de freguesia que prestam o serviço | NA |
| Alojamentos servidos (n.º) | 52470 |
| Tipologia da área de intervenção | Área predominantemente rural |
| Volume de atividade (m³/ano) | 3582288 |
| Plano de contingência | Não |
| Plano de eficiência energética | Não |
| Plano de segurança da água | Não |

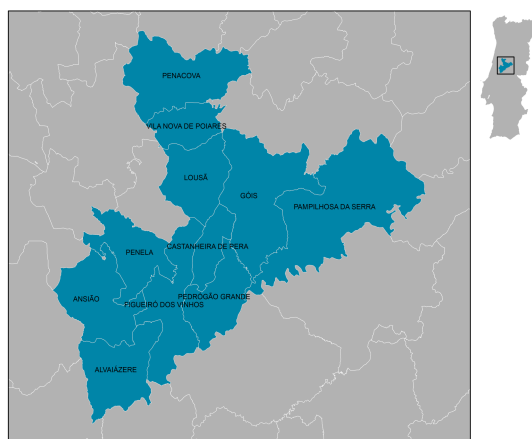

Perfil do sistema de abastecimento de água:

| | |
|---|--------|
| Comprimento da rede (km) | 2589,8 |
| Captações de água subterrânea (n.º) | 192 |
| Captações de água superficial (n.º) | 8 |
| Estações elevatórias (n.º) | 68 |
| Estações de tratamento de água (n.º) | 3 |
| Outras instalações de tratamento (n.º) | 76 |
| Postos de recloração (n.º) | 76 |
| Reservatórios (n.º) | 345 |
| Índice de conhecimento infraestrutural (em 200) | 172 |
| Índice de gestão patrimonial de infraestruturas (em 200) | 26 |
| Índice de medição de caudais (em 200) | 120 |
| Densidade de ramais (n.º de ramais/km de rede) | 19 |
| Capacidade de reserva de água tratada (dias) | 1 |
| Cumprimento do licenciamento das captações (%) | 10 |
| Índice de valor de infraestrutura (entre 0 e 1) | 0,14 |
| Índice de segurança e resiliência (em 200) | 54 |
| Sazonalidade do abastecimento de água | 2 |
| Emissão indireta de gases com efeito de estufa (kg CO ₂ e/m³) | 0,03 |
| Encaminhamento adequado de lamas do tratamento (%) | NA |
| Benefício do tarifário social (%) | 56 |
| Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação telefónicos (%) | 100 |
| Ramais afetados por falhas no abastecimento [n.º/(1000 ramais:ano)] | 101 |

